


# ZPVO 浄化能力と溶存酸素付加能力

## 過マンガン酸カリウム消費量の変化

確認試験条件は、以下となります。

- 採水地 : 長野県長野市 全農長野富竹圃場の雨水貯蔵タンク
- 処理水量 : 150L
- 水温 : 11°C(水温一定) 水温11°Cの飽和溶存酸素量;11.027(mg/L)
- 循環水量 : 約10L/min

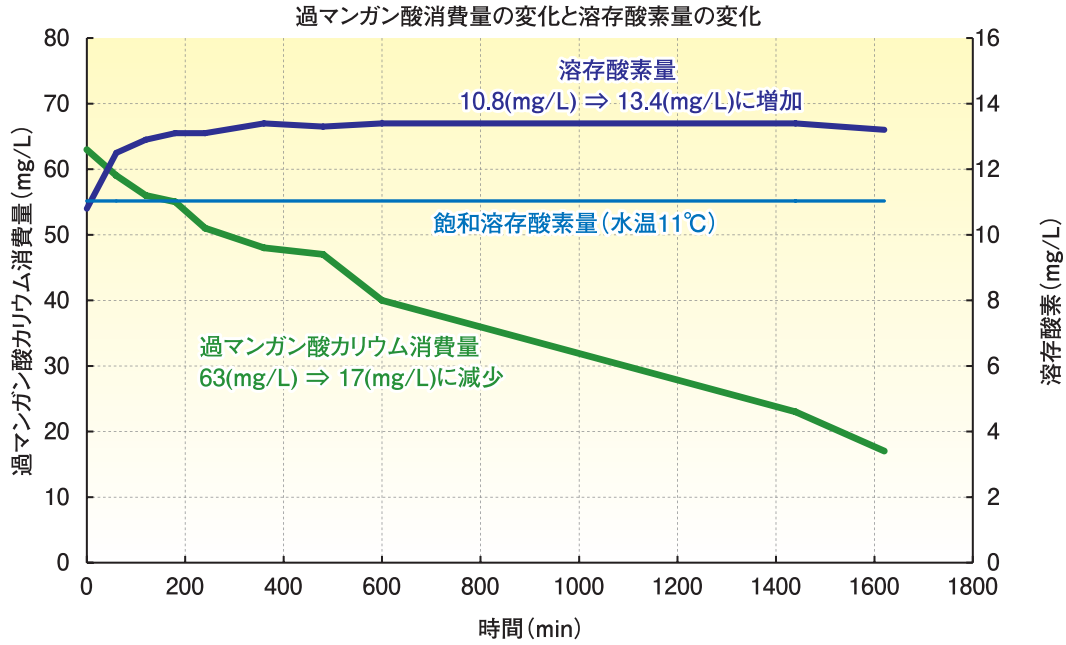

## 溶存酸素付加能力

確認試験条件は、以下となります。

- 採水地 : 長野県長野市 全農長野富竹圃場の雨水貯蔵タンク
- 処理水量 : 150L
- 水温 : 5°C、10°C、20°C
- 循環水量 : 約10L/min
- 飽和溶存酸素量 : 12.77mg/L (水温5°C) 11.29mg/L (水温10°C) 9.09mg/L (水温20°C)

