

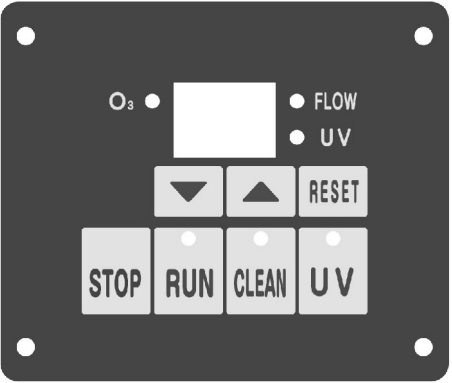


電源	AC100V 50/60Hz
オゾン発生量	300mg/h
水流量	50Hz 11L/min 60Hz 13L/min ※配管条件によって変化
機能	オゾン連続・間引運転切替 漏電検知・過電流保護 UV交換カバー取り外し時にオゾン・UV停止 循環ポンプ(MD70RZM イワキ社製)



変更 REVISIONS					
Rev	符号 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APP.	変更者 REV.	記事 CONTENTS
1	△1	2024/12/04	伊藤	樋口	図枠を東洋からキッツへ変更

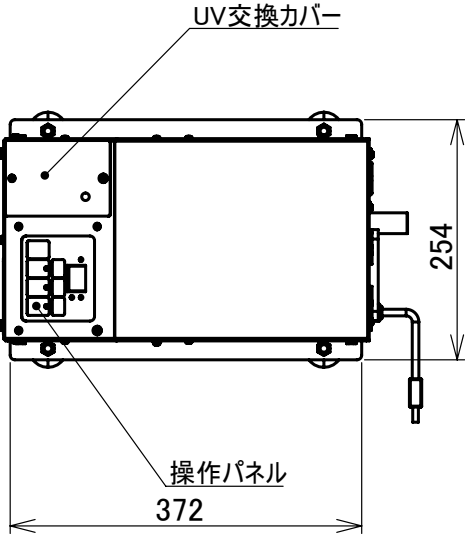

操作パネル
FLOW LED点灯: 流量異常
UV LED点灯: UVランプ交換時間
O3 LED点灯: オゾン発生中
7セグ LED: オゾン発生時間表示

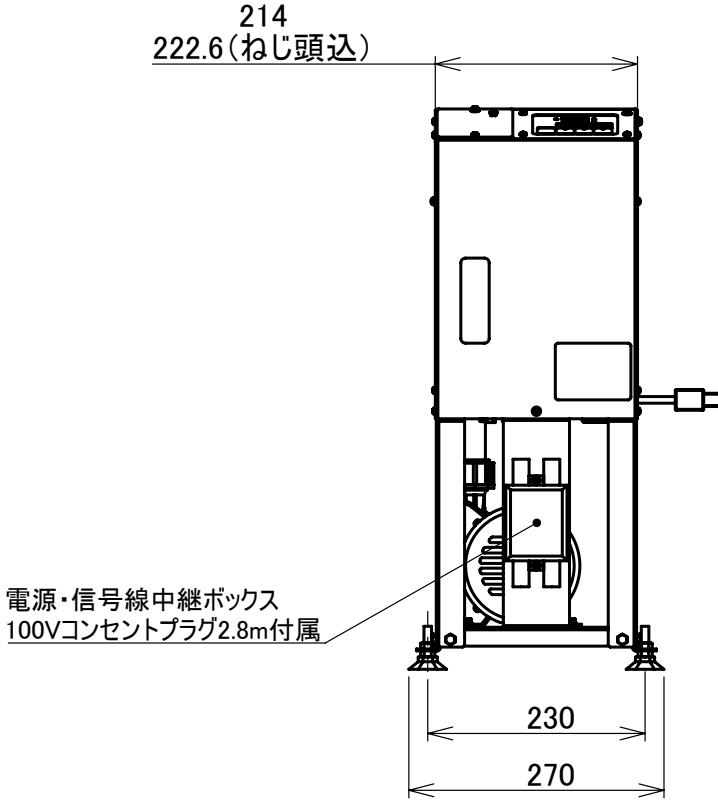

電源・信号線中継ボックス
100Vコンセントプラグ2.8m付属

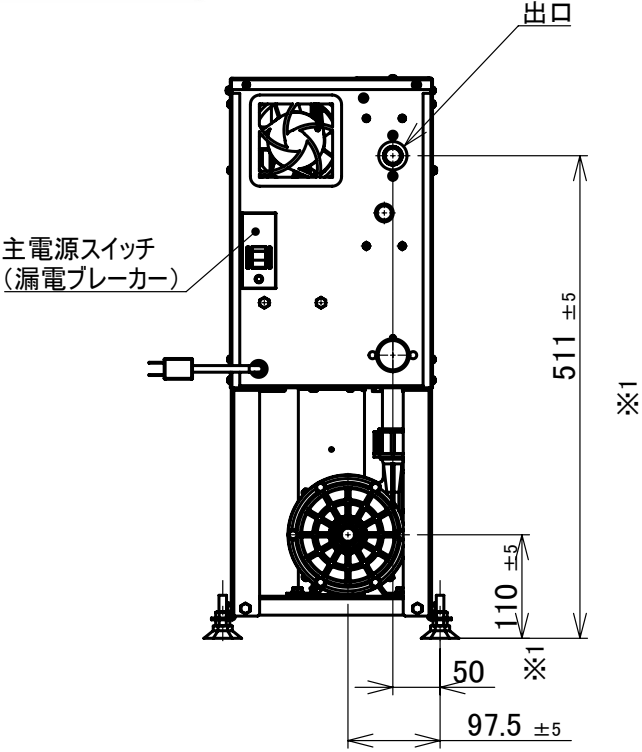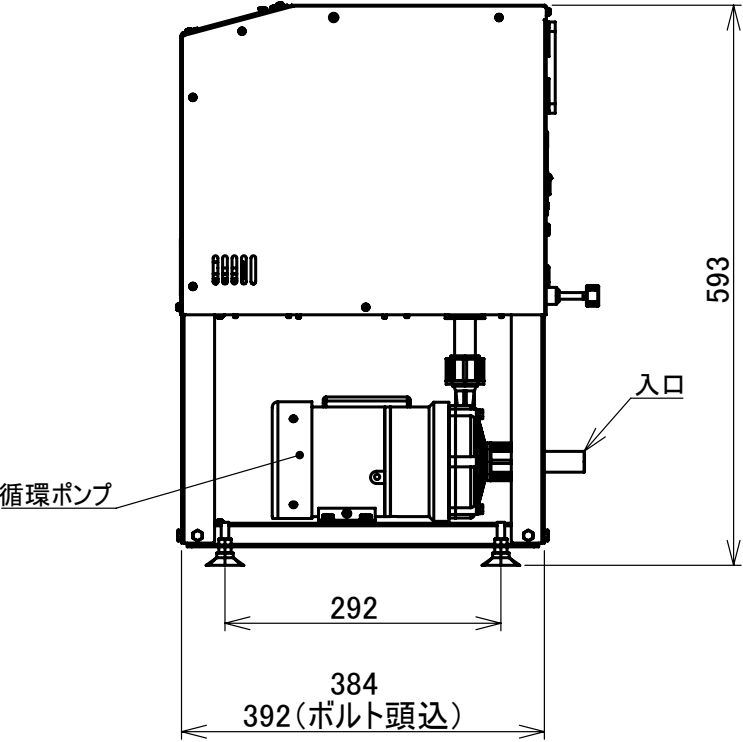

※1. レベルアジャスタの最低位置での寸法になります。

規格	面	間	入口 :VP16(ポンプユニオン) 出口:Rc1/2
	管	接 続	
	肉	厚	
	圧	力 検 査	
0.3MPa			
製品コード			
製品記号			ZPVS3U01-15

■出力信号 - 運転時ON(端子1-2間)
抵抗負荷:AC125V 0.4A DC30V 2A
誘導負荷:AC125V 0.2A DC30V 1A
■入力信号 - 無電圧a接点入力(端子3-4間)
接点ON: 運転開始 接点OFF: 運転停止
但し、操作パネルからの運転/停止とは後押し優先となります。
■注記
・配管及びパッキン類は耐オゾン性のある材料をご使用ください。

促進酸化水処理装置
ピュアキレイザー
ZPVS3U01-15

年月日	2019/02/05	図 番			
承認	小川	T001390501 REV-01			
検 図	伊藤				
設 計	片倉				
製 図	片倉		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**
KITZ CORPORATION