

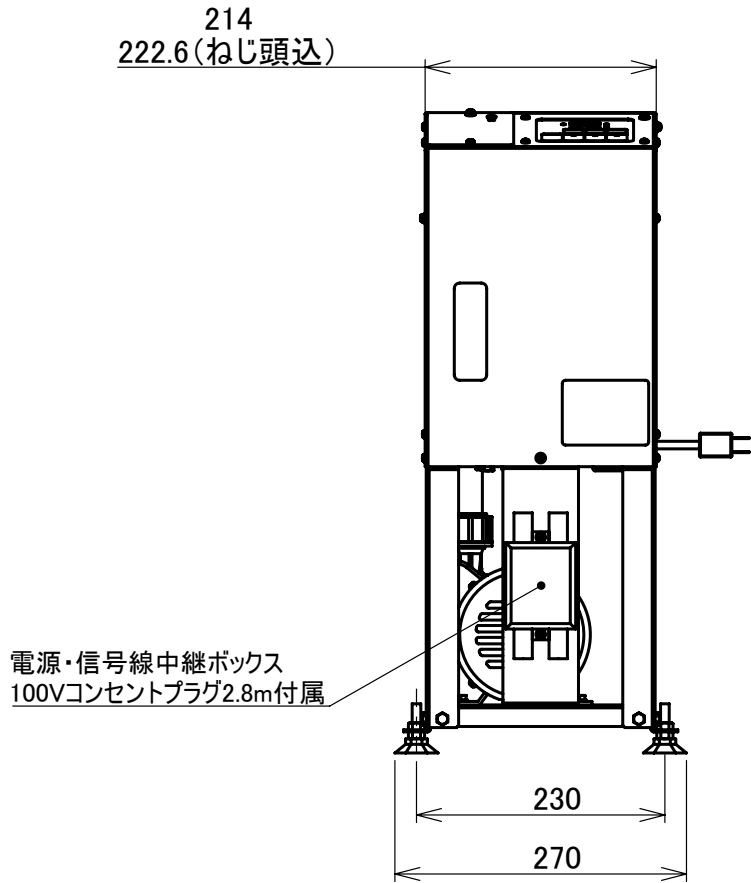



電源	AC100V 50/60Hz
オゾン発生量	500mg/h
水流量	50Hz 11L/min 60Hz 13L/min ※配管条件によって変化
機能	オゾン連続・間引運転切替 漏電検知・過電流保護 UV交換カバー取り外し時にオゾン・UV停止 循環ポンプ(MD70RZM イワキ社製)

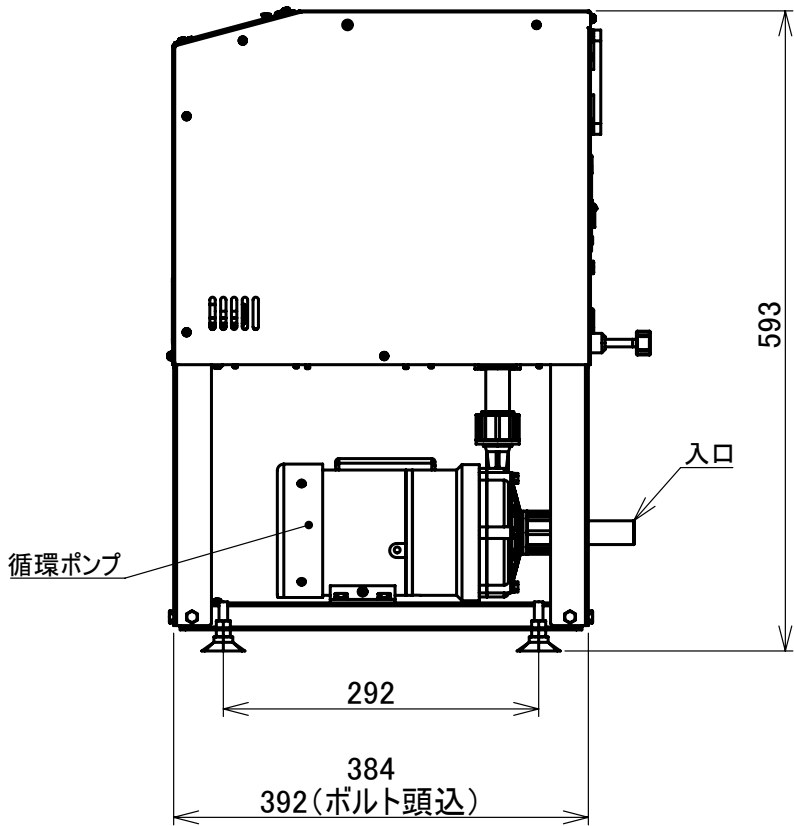


■出力信号 - 運転時ON(端子1-2間)
抵抗負荷:AC125V 0.4A DC30V 2A
誘導負荷:AC125V 0.2A DC30V 1A
■入力信号 - 無電圧a接点入力(端子3-4間)
接点ON:運転開始 接点OFF:運転停止
但し、操作パネルからの運転/停止とは後押し優先となります。
■注記
・配管及びパッキン類は耐オゾン性のある材料をご使用ください。

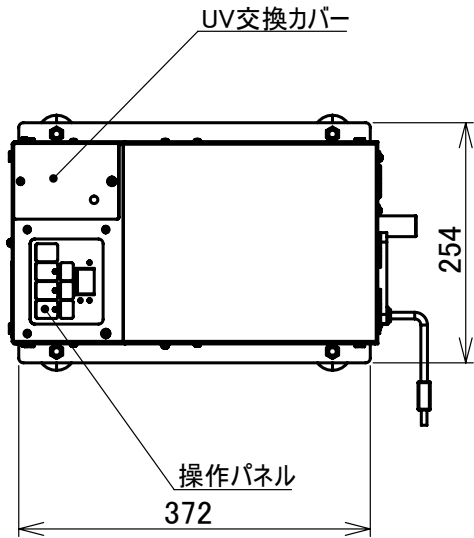

変更 REVISIONS					
Rev	符号 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APP.	変更者 REV.	記事 CONTENTS
1	△1	2024/12/05	伊藤	樋口	図枠を東洋からキッツへ変更

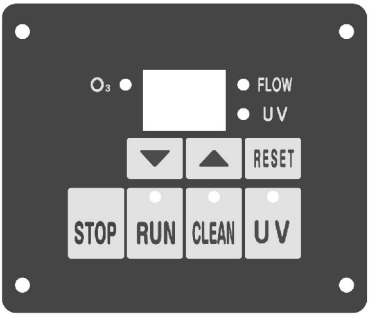

操作パネル
FLOW LED点灯:流量異常
UV LED点灯:UVランプ交換時間
O3 LED点灯:オゾン発生中
7セグ LED:オゾン発生時間表示

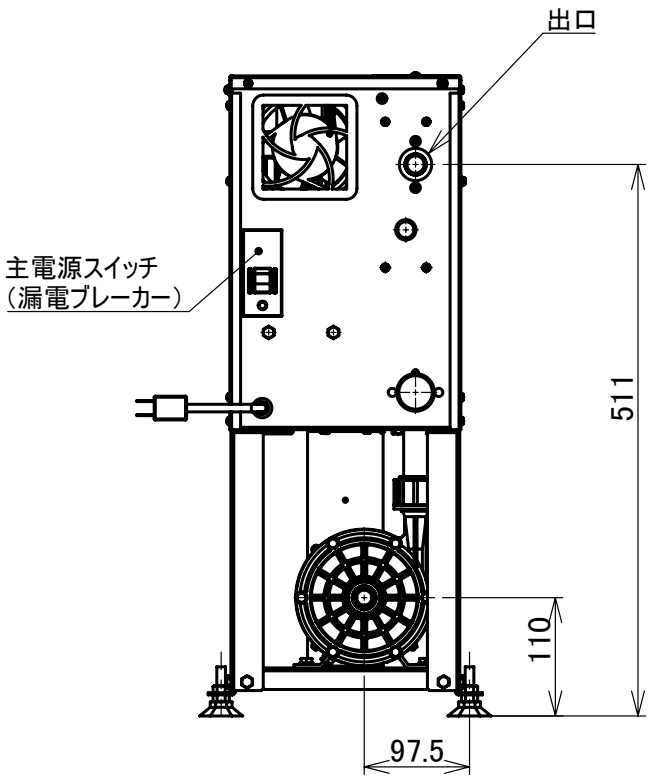

規格	面 間		
	管	接 続	入口:VP16(ポンプユニオン) 出口Rc1/2
	肉	厚	
	圧	力 検 査	0.3MPa
製 品 コ ー ド			
製 品 記 号			ZPVS5U01-15

促進酸化水処理装置
ピュアキレイザー
ZPVS5U01-15

年 月 日	2019/04/23	図 番			
承 認	小川	T001390502 REV-01			
検 図	伊藤				
設 計	片倉				
製 図	片倉		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**
KITZ CORPORATION