


スナッピー装着状態  
(スナッピーは配管後に装着)

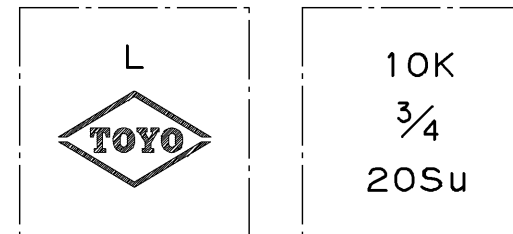

弁箱鑄出し表示

寸法表 単位: mm

呼び径	d1	H	L	L1	l	D	質量 (Kg)	数量
13Su x 1/2	15	133	106	116	36.8	55	0.62	
20Su x 3/4	20	157	116	126	36.8	70	0.88	
25Su x 1	25	182	123	133	36.8	80	1.23	
30Su x 1 1/4	32	220	136	146	40.1	90	2.00	
40Su x 1 1/2	40	254	143	153	40.1	100	2.65	
50Su x 2	50	305	151	161	40.6	110	3.95	

〈適用ステンレス鋼管〉  
JIS G 3448  
JWWA 115

一般配管用ステンレス鋼管  
水道用ステンレス鋼管

2006年12月  
生産終了

※1: スナッピーの取付については、装着要領書参照のこと

17	スナッピー	ステンレス	※1
16	そろばん玉	SUS410	合金めっき
15	Cリング	SUS304	
14	バックアップリング	ポリプロピレン	
13	Oリング	EPDM	
12	リテーナ	架橋ポリエチレン	
11	ナット	SCS13	
10	銘板	A1100P-H	
9	ハンドルナット	C3604BD	
8	ハンドル車	ZDC2 <small>呼び径 1/2</small> ADC12 <small>呼び径 3/4~2</small>	
7	パッキン	T#2996NA	ノンアスベストパッキン
6	パッキン押さえ輪	C3771BD	
5	パッキン押さえナット	C3771BD	
4	弁棒	LFDR	鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒
3	弁体	LFBC	鉛レス青銅鑄物
2	ふた	LFBC	鉛レス青銅鑄物
1	弁箱	LFBC	鉛レス青銅鑄物

番号	部品名称	材料
----	------	----

継手部の規格	<b>鉛レス青銅</b> <b>10K</b> <b>アバカス継手® 付き</b> <b>仕切弁</b> 回り止め機構付き
メーカー標準	
面間の規格	
メーカー標準	
トリム(要部)	

承認	小口	試験圧力		バルブコード
検図	河西	弁箱耐圧	弁座漏れ	LBSR-AJ
検図		MPa	MPa	
作成	堀江	水压		図面番号
縮尺	乱尺	0.6 MPa	0.6 MPa	02C60000J <sup>△</sup>
日付	'02.10.28	空圧		

改訂		△						
マーク	日付	担当	検証	承認	内容			△
△	'04.2.19	牛山 嘉原 小林			回り止め機構追加			△



**東洋バルブ株式会社**