



寸法表 単位: mm

呼び径	d	d1	H	テーパ	H1	L	E	l	D1	質量 (kg)	数量
13	15	18.40	70	1/30	35	97	80	26	31.5	0.45	
16	20	22.40	73	1/34	35	123	80	30	38.5	0.67	
20	20	26.45	73	1/34	35	123	80	35	38.5	0.67	
25	25	32.55	81	1/34	35	139	90	40	45.3	1.07	



弁箱鋳出し表示例

日本水道協会給水用具認証登録品
認証登録番号
E-357

2008年12月設計変更
旧図面
呼び13、16、25は2006年12月
生産中止

*1. カニゼンめっき

14	ナット	SS400	亜鉛めっき
13	ばね座金	SWRH62A	亜鉛めっき
12	ロックナット	C3604BD	
11	スラストワッシャー	テフロン®	
10	オーリング	EPDM	エチレンプロピレンゴム
9	キャップ	強化プラスチック	
8	Tハンドル	強化プラスチック	
7	弁棒	DRアロイ	耐脱亜鉛黄銅棒 *1
6	Oリング	NBR	ニトリルゴム
5	ソケット	HIPVC	耐衝撃性硬質塩化ビニル
4	シート	テフロン®	
3	ボルト	SUS304	
2	ふた	LFDRL LFBC	呼び径 13~20 25 鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒 鉛レス青銅鋳物
1	弁箱	LFBC	鉛レス青銅鋳物
番号	部品名称	材 料	

継手部の規格

○ 鉛レス青銅

10K

ソケット形 ボール弁

塩化ビニル管対応

ロングネックタイプ、Tハンドル

フルボア

日本水道協会認証登録品

面間の規格

メーカー標準

トリム(要部)

承認 小口

試験圧力

バルブコード

検査 河西

弁箱耐圧

弁座漏れ

LBOXC-T

検査 水圧

1.75 MPa

MPa

作成 塚江

図面番号

縮尺 乱尺

空圧


0.6 MPa

日付 '03.3.28

03Q30000W





東洋バルブ株式会社

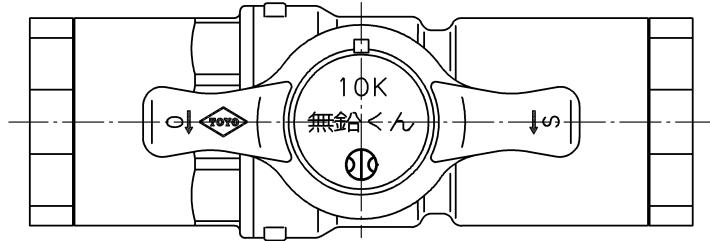

日本水道協会給水用具認証登録品
認証登録番号 E-357

2008年12月設計変更
新図面

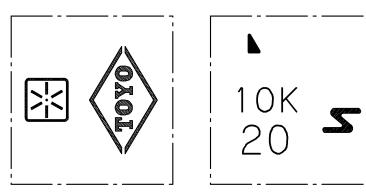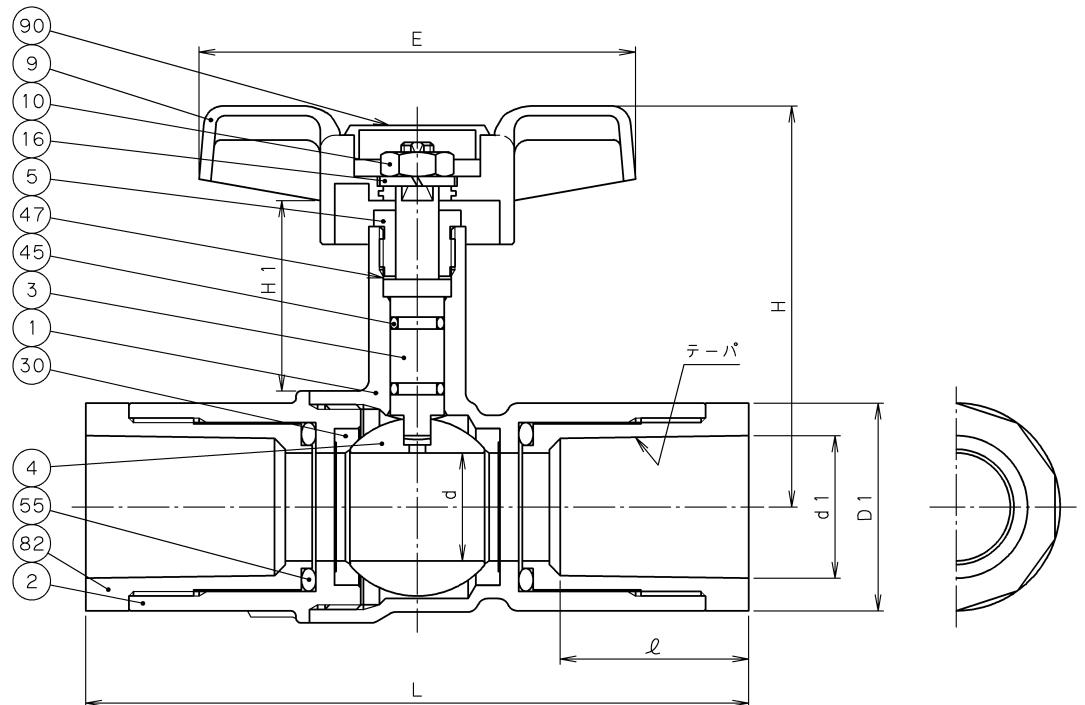

弁箱鋳出し表示

90	ハンドルキャップ	強化プラスチック	
82	ソケット	HIPVC	耐衝撃性硬質塩化ビニル
55	オリング	NBR	ニトリルゴム
47	スラストワッシャー	PTFE	
45	オリング	FKM	ふっ素ゴム
30	ボールシート	PTFE	
16	ばね座金	SWRH62	亜鉛めっき
10	ナット	SS400	亜鉛めっき
9	Tハンドル	強化プラスチック	
5	ロックナット	C3771BD	
4	ボール	SUS304	
3	弁棒	LFDR	鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒
2	ふた	LFBS	鉛レス快削黄銅棒
1	弁箱	CAC911	鉛レス青銅鋳物
番号	部品名稱	材	料

面間規格
メーカー標準
管接続規格
JIS K6743
肉厚規格
メーカー標準
圧力検査規格
メーカー標準

◎ 鉛レス青銅
10K
ソケット形 ボール弁
塩化ビニル管対応
ロングネックタイプ、Tハンドル
フルボア
日本水道協会認証登録品

承認	津島	製品記号	△	
検査	小松	LBOXC-T	△	
検査		図面番号	△	
作成	藤森		△	
日付	09.6.5	03Q30000W 3	記号	日付 承認



東洋バルブ株式会社

寸法表										単位: mm	
呼び径	d	d1	H	テーパ	H1	L	E	l	D1	質量 (Kg)	数量
20	20	26.45	73	1/34	35	123	80	35	38.5	0.67	